

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Destinataires

MADAME LA DIRECTRICE - ARS DD 36

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MARTIZAY

Résultat à afficher en mairie

MARTIZAY

Prélèvement 00094307
Installation UDI 000278 MARTIZAY
Point de surveillance P 0000000354 BOURG
Localisation exacte MAIRIE ROBINET SANITAIRES

Commune MARTIZAY
Prélevé le : jeudi 10 septembre 2026 à 11h16
par : KAR
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	18.1	°C				25.00
pH	7.1	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.19	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.21	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Type de l'analyse : APCN

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS
Code SISE de l'analyse : 00110902

3703

Référence laboratoire : 2607065652-APCN00110902

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	32,7	°f				
Titre hydrotimétrique	37,0	°f				

MINERALISATION

Chlorures	24,8	mg/L				250,00
Sulfates	28,6	mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,70	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	35	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,79	mg(C)/L				2,00
-------------------------	------	---------	--	--	--	------

FER ET MANGANESE

Fer total	2	µg/L				200,00
-----------	---	------	--	--	--	--------

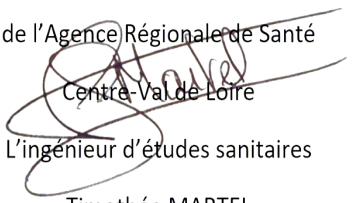
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Cuivre	0,0173	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	1,4	µg/L		20,00		
Plomb	0,4	µg/L		10,00		
Sélénium si conditions géologiques particulières	13,9	µg(Se)/L		30,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00094307)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Châteauroux,
le 15 septembre 2026

P/ La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire
L'ingénieur d'études sanitaires

Timothée MARTEL